

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу (ОСВ-1)
(свідоцтво про атестацію № 23 від 16.03.2013р.)**

ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №1 (резервуар чистої води) станом на 5 жовтня 2017 року.


№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Результат дослідження
1.	Температура	°С	18
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,38
3.	Забарвленість	град.	17,5
4.	Запах	бал.	0
5.	Смак, присмак	бал.	0
6.	рН	одиниці рН	6,9
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	0,09
8.	Нітрити	мг/дм ³	визначити
9.	Нітрати	мг/дм ³	1,9
10.	Хлориди	мг/дм ³	55,2
11.	Сульфати	мг/дм ³	71,8
12.	Загальна жорсткість	мг-екв дм ³	5,5
13.	Загальна лужність	мг-екв дм ³	4,6
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	2,6
15.	Загальні колиформи	КУО/100см ³	визначити
16.	E-coli	КУО/100см ³	визначити
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	визначити
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	визначити

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №1 (ОСВ-1)

Комісарова З.С.

Комісарова З.С.

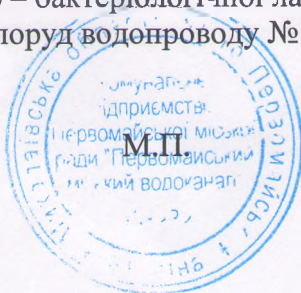

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2)
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)**

ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №2 (резервуари чистої води) станом на 4 жовтня 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Результат дослідження
1.	Температура	°С	+13°С
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,73
3.	Забарвленість	град.	12,8
4.	Запах	бал.	0,5
5.	Смак, присмак	бал.	0,5
6.	рН	одиниці рН	7,54
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	0,20
8.	Нітрити	мг/дм ³	0,013
9.	Нітрати	мг/дм ³	2,08
10.	Хлориди	мг/дм ³	51
11.	Сульфати	мг/дм ³	62
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм ³	51
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм ³	4,7
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	5
15.	Загальні коліформи	КУО/100см ³	не виявлено
16.	E-coli	КУО/100см ³	не виявлено
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	не виявлено
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	не виявлено

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка виробляє Державним санітарним нормам та правилам Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №2 (ОСВ-2)



Селезньова Г.А.

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"**
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2)
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)

ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу № 3 (резервуари чистої води) станом на 5 жовтня 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Результат дослідження
1.	Температура	°С	+13°С
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,73
3.	Забарвленість	град.	12,2
4.	Запах	бал.	05
5.	Смак, присмак	бал.	05
6.	pH	одиниці pH	7,44
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	0,19
8.	Нітрити	мг/дм ³	0,014
9.	Нітрати	мг/дм ³	1,92
10.	Хлориди	мг/дм ³	38
11.	Сульфати	мг/дм ³	52
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм ³	5,1
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм ³	49
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	8
15.	Загальні коліформи	КУО/100см ³	не виявлено
16.	E-coli	КУО/100см ³	не виявлено
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	не виявлено
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	не виявлено

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №2 (ОСВ-2)



(Handwritten signature)

Селезньова Г.А.