

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради  
"Первомайський міський водоканал"  
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 1 (ОСВ-1)  
(свідоцтво про атестацію № 23 від 16.03.2013р.)**


**ПРОТОКОЛ**

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №1 (резервуари чистої води) станом на 20 жовтня 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Нормативне значення по ДСанПіНу 2.2.4-400-10	Результат дослідження
1.	Температура	°С	-	14
2.	Каламутність	мг/дм <sup>3</sup>	≤1,0	0,35
3.	Забарвленість	град.	≤20	14,5
4.	Запах	бал.	≤2	0
5.	Смак, присмак	бал.	≤2	0
6.	pH	одиниці pH	6,5-8,5	6,8
7.	Азот амонійний	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,5	0,09
8.	Нітрити	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,5	відсутні
9.	Нітрати	мг/дм <sup>3</sup>	≤50	1,75
10.	Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	** ≤250	54
11.	Сульфати	мг/дм <sup>3</sup>	≤250	72
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм <sup>3</sup>	≤7,0	5,7
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм <sup>3</sup>	не визначається	4,6
14.	Загальне мікробне число	КУО/см <sup>3</sup>	≤100	31
15.	Загальні колиформи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	відсутні
16.	E-coli	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	відсутні
17.	Ентерококи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	відсутні
18.	Коліфаги	БУО/дм <sup>3</sup>	відсутність	відсутні

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №1 (ОСВ-1)

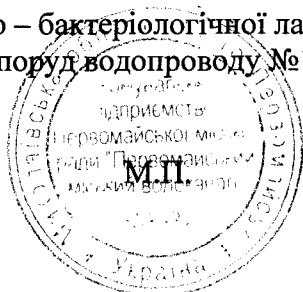

Комісарова З.С.

Комісарова З.С.

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради  
"Первомайський міський водоканал"  
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2)  
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)**


**ПРОТОКОЛ**

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу № 3 (резервуари чистої води) станом на 26 жовтня 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Нормативне значення по ДСанПіНу 2.2.4-400-10	Результат дослідження
1.	Температура	°С	-	+11°
2.	Каламутність	мг/дм <sup>3</sup>	≤1,0	9,24
3.	Забарвленість	град.	≤20	9,5
4.	Запах	бал.	≤2	0
5.	Смак, присмак	бал.	≤2	0
6.	pH	одиниці pH	6,5-8,5	7,46
7.	Азот амонійний	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,5	0,17
8.	Нітрити	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,5	0,014
9.	Нітрати	мг/дм <sup>3</sup>	≤50	1,54
10.	Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	≤250	60
11.	Сульфати	мг/дм <sup>3</sup>	≤250	48
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм <sup>3</sup>	≤7,0	4,9
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм <sup>3</sup>	не визначається	5,1
14.	Загальне мікробне число	КУО/см <sup>3</sup>	≤100	7
15.	Загальні колиформи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	Відсутні
16.	E-coli	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	Відсутні
17.	Ентерококи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	Відсутні
18.	Коліфаги	БУО/дм <sup>3</sup>	відсутність	Відсутні

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №2 (ОСВ-2)

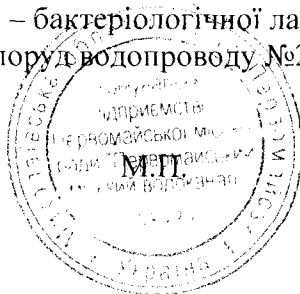

Селєзньова Г.А.

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради  
"Первомайський міський водоканал"  
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2)  
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)**

**ПРОТОКОЛ**

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №2 (резервуари чистої води) станом на 25 жовтня 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Нормативне значення по ДСанПіНу 2.2.4-400-10	Результат дослідження
1.	Температура	°С	-	+11°С
2.	Каламутність	мг/дм <sup>3</sup>	≤1.0	0,49
3.	Забарвленість	град.	≤20	11,5
4.	Запах	бал.	≤2	0
5.	Смак, присмак	бал.	≤2	0
6.	pH	одиниці рН	6,5-8,5	7,81
7.	Азот амонійний	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,5	0,18
8.	Нітрити	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,5	0,013
9.	Нітрати	мг/дм <sup>3</sup>	≤50	1,52
10.	Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	≤250	51
11.	Сульфати	мг/дм <sup>3</sup>	≤250	39
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм <sup>3</sup>	≤7.0	5,4
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм <sup>3</sup>	не визначається	5,1
14.	Загальне мікробне число	КУО/см <sup>3</sup>	≤100	6
15.	Загальні коліформи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	Відсутні
16.	E-coli	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	Відсутні
17.	Ентерококи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	Відсутні
18.	Коліфаги	БУО/дм <sup>3</sup>	відсутність	Відсутні

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №2 (ОСВ-2)

Селезньова Г.А.

