

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2)
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)**


ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу № 3 (резервуари чистої води) станом на 16 листопада 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Результат дослідження
1.	Температура	°С	+ 9
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,24
3.	Забарвленість	град.	10,1
4.	Запах	бал.	0,5
5.	Смак, присмак	бал.	0,5
6.	рН	одиниці рН	7,58
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	0,18
8.	Нітрити	мг/дм ³	1,58
9.	Нітрати	мг/дм ³	0,014
10.	Хлориди	мг/дм ³	62
11.	Сульфати	мг/дм ³	36
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм ³	52
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм ³	5,0
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	6
15.	Загальні коліформи	КУО/100см ³	не виявлені
16.	E-soli	КУО/100см ³	не виявлені
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	не виявлені
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	не виявлені

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №2 (ОСВ-2)

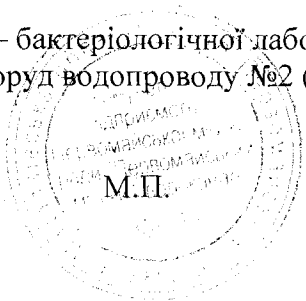

Селезньова Г.А.

Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2)
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)


ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №2 (резервуари чистої води) станом на 15 листопада 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Результат дослідження
1.	Температура	°С	19
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,24
3.	Забарвленість	град.	10,1
4.	Запах	бал.	08
5.	Смак, присмак	бал.	08
6.	pH	одиниці pH	7,42
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	0,21
8.	Нітрити	мг/дм ³	0,013
9.	Нітрати	мг/дм ³	1,42
10.	Хлориди	мг/дм ³	64
11.	Сульфати	мг/дм ³	52
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм ³	5,5
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм ³	5,1
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	8
15.	Загальні коліформи	КУО/100см ³	не виявлені
16.	E-coli	КУО/100см ³	не виявлені
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	не виявлені
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	не виявлені

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №2 (ОСВ-2)

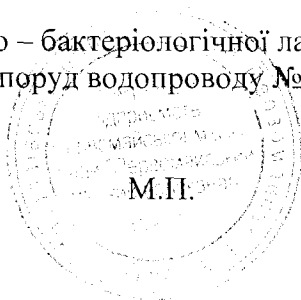

Селезньова Г.А.

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 1 (ОСВ-1)
(свідоцтво про атестацію № 23 від 16.03.2013р.)**

ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №1 (резервуари чистої води) станом на 16.11 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Нормативне значення по ДСанПіНу 2.2.4-400-10	Результат дослідження
1.	Температура	°С	-	13
2.	Каламутність	мг/дм ³	≤1,0	0,35
3.	Забарвленість	град.	≤20	14,5
4.	Запах	бал.	≤2	0
5.	Смак, присмак	бал.	≤2	0
6.	рН	одиниці рН	6,5-8,5	6,8
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	≤0,5	0,07
8.	Нітрити	мг/дм ³	≤0,5	відсут.
9.	Нітрати	мг/дм ³	≤50	4,65
10.	Хлориди	мг/дм ³	≤250	55,4
11.	Сульфати	мг/дм ³	≤250	69,8
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм ³	≤7,0	5,7
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм ³	не визначається	4,6
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	≤100	16
15.	Загальні коліформи	КУО/100см ³	відсутність	відсут.
16.	E-coli	КУО/100см ³	відсутність	відсут.
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	відсутність	відсут.
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	відсутність	відсут.

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №1 (ОСВ-1)

Усенко

Комісарова З.С.

