

Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 1 (ОСВ-1)
(свідоцтво про атестацію № 23 від 16.03.2013р.)

ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №1
(резервуари чистої води) станом на 31 липня 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Результат дослідження
1.	Температура	°С	+25
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,50
3.	Забарвленість	град.	17,0
4.	Запах	бал.	0б
5.	Смак, присмак	бал.	0б
6.	рН	одиниці рН	6,8
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	0,10
8.	Нітрити	мг/дм ³	Відсутні
9.	Нітрати	мг/дм ³	1,50
10.	Хлориди	мг/дм ³	54,0
11.	Сульфати	мг/дм ³	68,0
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм ³	5,70
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм ³	4,60
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	42,0
15.	Загальні коліформи	КУО/100см ³	Не виявлені
16.	E-coli	КУО/100см ³	Не виявлені
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	Не виявлені
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	Не виявлені

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка ВІДПОВІДАЄ Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії
очисних споруд водопроводу №1 (ОСВ-1)



Комісарова З.С.

**Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2)
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)**


ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №2 (резервуари чистої води) станом на 31.07 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Результат дослідження
1.	Температура	°С	+25°
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,96
3.	Забарвленість	град.	15,1
4.	Запах	бал.	05
5.	Смак, присмак	бал.	05
6.	pH	одиниці рН	7,81
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	0,25
8.	Нітрити	мг/дм ³	0,026
9.	Нітрати	мг/дм ³	2,14
10.	Хлориди	мг/дм ³	62,5
11.	Сульфати	мг/дм ³	52
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм ³	5,1
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм ³	4,5
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	4
15.	Загальні коліформи	КУО/100см ³	не виявлено
16.	E-coli	КУО/100см ³	не виявлено
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	не виявлено
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	не виявлено

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №2 (ОСВ-2)

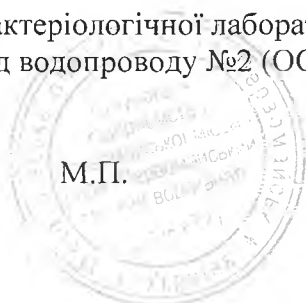

Селезньова Г.А.

Комунальне підприємство Первомайської міської ради
"Первомайський міський водоканал"
Хіміко – бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2)
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)

ПРОТОКОЛ

Хіміко – фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу № 3 (резервуари чистої води) станом на 31 червня 2017 року.

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Результат дослідження
1.	Температура	°С	+ 25°
2.	Каламутність	мг/дм ³	0,78
3.	Забарвленість	град.	15,1
4.	Запах	бал.	05
5.	Смак, присмак	бал.	06
6.	pH	одиниці рН	7,53
7.	Азот амонійний	мг/дм ³	0,132
8.	Нітрити	мг/дм ³	0,022
9.	Нітрати	мг/дм ³	2,02
10.	Хлориди	мг/дм ³	61
11.	Сульфати	мг/дм ³	50
12.	Загальна жорсткість	мг-екв/дм ³	5,0
13.	Загальна лужність	мг-екв/дм ³	4,4
14.	Загальне мікробне число	КУО/см ³	4
15.	Загальні коліформи	КУО/100см ³	не виявлені
16.	E-coli	КУО/100см ³	не виявлені
17.	Ентерококи	КУО/100см ³	не виявлені
18.	Коліфаги	БУО/дм ³	не виявлені

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка відповідає Державним санітарним нормам та правилам Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко – бактеріологічної лабораторії очисних споруд водопроводу №2 (ОСВ-2)



(Handwritten signature)

Селезньова Г.А.